

Forum: Mises à jour de logiciels**Topic: Malwarebytes Anti-Malware****Subject: Re: Malwarebytes Anti-Malware 2.00.0.1000**

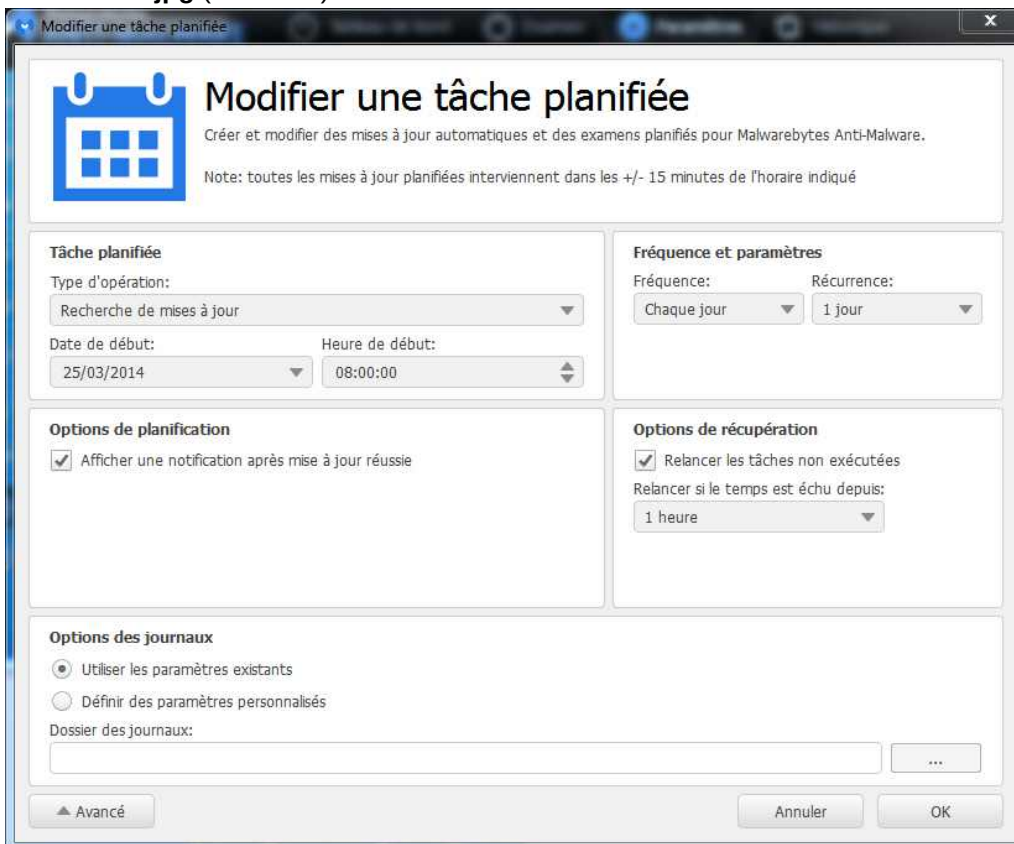
Publié par: Tof81

Contribution le : 29/03/2014 16:07:43

J'ai un petit bug : alors que la planification automatique est configurée chaque jour avec une redondance d'une heure, elle ne se fait pas ?

Ces paramètres sont les mêmes que sous la 1.7, ils ont été directement repris lors de l'install de la 2 par dessus. Ce sont mes paramètres d'origine !

Quelqu'un pourrait me confirmer que les mises à jours automatiques fonctionnent et avec quels paramètres, merci d'avance.

Fichier(s) attaché(s):**MàJ Auto.jpg** (61.87 KB)

Modifier une tâche planifiée
Créer et modifier des mises à jour automatiques et des examens planifiés pour Malwarebytes Anti-Malware.
Note: toutes les mises à jour planifiées interviennent dans les +/- 15 minutes de l'horaire indiqué

Tâche planifiée
Type d'opération:
Recherche de mises à jour
Date de début: 25/03/2014
Heure de début: 08:00:00

Fréquence et paramètres
Fréquence: Chaque jour
Récurrence: 1 jour

Options de planification
☒ Afficher une notification après mise à jour réussie

Options de récupération
☒ Relancer les tâches non exécutées
Relancer si le temps est échu depuis: 1 heure

Options des journaux
☒ Utiliser les paramètres existants
☐ Définir des paramètres personnalisés
Dossier des journaux:

Avancé Annuler OK

